

AUTORISATION D'EMPLOI

N°	2021-028/PS	Eléments préfabriqués de CM
DÉSIGNATION DU MATÉRIEL	Eléments d'étages préfabriqués à piquages par tés et nourrices pour conduite montante basse pression (BP) en cuivre diamètres extérieurs 28, 35 et 54 mm.	
Fournisseurs	CHUCHU DECAYEUX 14 rue du Chevalier de la Barre 80520 WOINCOURT	
Site de production	CHUCHU DECAYEUX 14 rue du Chevalier de la Barre 80520 WOINCOURT	
Norme ou spécification	ATG B 600 (mars 2021), GRDF MCMI110, GRDF MCMI112. Marque NF 540 (NF RAC GAZ).	
Type ou référence du matériel	Eléments d'étages préfabriqués, à piquage(s) par té(s), à sortie descendante, pour conduite montante Basse Pression en cuivre - en cuivre diamètres extérieurs 28, 35 et 54 mm [1 à 5 compteurs] avec et sans bouchon haut. Eléments d'étages préfabriqués, à piquage(s) par té(s) droit(s), avec nourrice(s), pour conduite montante Basse Pression en cuivre - en cuivre diamètres extérieurs 35 et 54 mm [6 à 12 compteurs] avec et sans bouchon haut.	

La Direction Technique Industrielle autorise l'emploi de ce(s) matériels(s) sur les réseaux de distribution de gaz exploités par GRDF.

Le maintien de l'autorisation d'emploi est subordonné aux conditions décrites dans le document intitulé : « Spécifications pour l'autorisation d'emploi et le suivi des matériels et services associés » (SPA001), à la permanence des dispositions ci-dessus évoquées et au comportement satisfaisant du matériel en exploitation.

Date : 14/06/2021

Le Chef du Département Prescription



Philippe LOUVEL


Un échantillon du matériel ci-dessus a subi avec succès toutes les étapes du processus d'autorisation d'emploi.

Référence(s)
dossier technique

Dossier d'identification : CM28355420004 du 11/06/2021.

Date : 14/06/2021

Le Chef du Département Prescription

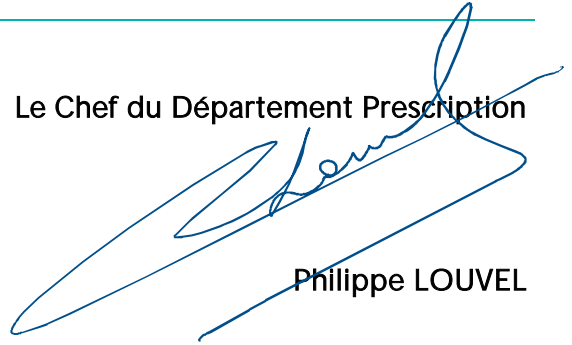

Philippe LOUVEL